

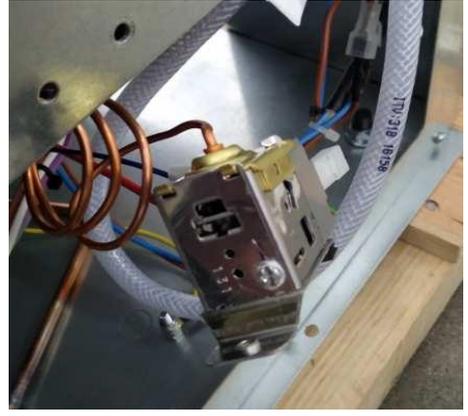
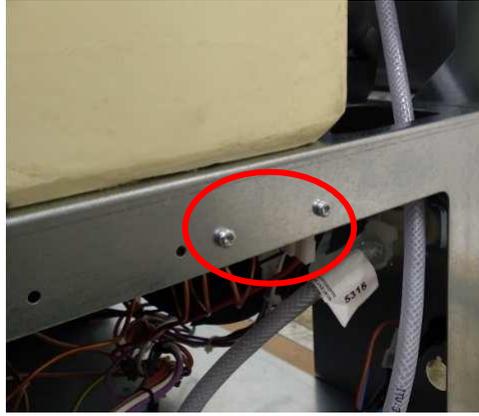


Avant d'installer cette unité SPIKA110, vous devez régler le pressostat de contrôle de ventilateur. Veuillez suivre les étapes suivantes.

- 1- Retirer le panneau droit et le pressostat de contrôle du ventilateur.
Faire attention au tube capillaire et aux connexions électriques.

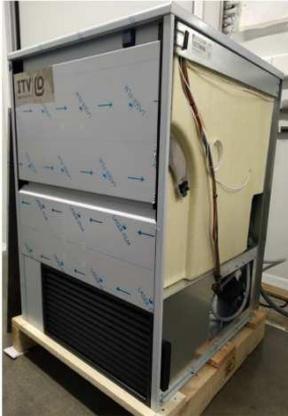

- 2- Déverrouiller et nettoyer la vis en retirant la colle avec un cutter.

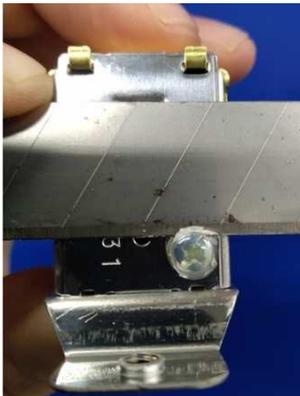

- 3- Marquer la vis et la tourner dans le sens horaire 1,5 tour. Ensuite, la fixer avec une goutte de colle.



- 4- Remettre le pressostat de contrôle du ventilateur et le panneau droit en place.